




Rozdzielnica główna R-G



Wypożyczenie złącza Z-F

1x gniazdo 400V 32A/5p
1x gniazdo 400V 16A/5p
4x gniazdo 230V 16A

Złącze umieszczone w obudowie termoutwardzalnej, zamykanej na klucz.

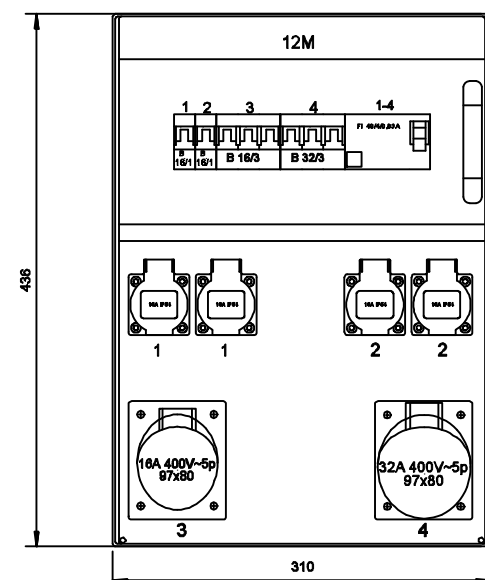

1. Przewiduje się montaż podłączników dla każdego z sekcji: Urzędu Gminy, Biblioteki Gminnej oraz Sali Konferencyjnej z zapleczem, a także instalację ogólnego przeznaczenia (m.in. kotłownia, oświetlenie zewnętrzne)
2. Zakłada się brak możliwości dogrzewu poprzez klimatyzację, dlatego instalacja nie wymaga dodatkowego zapasu mocy. Nie przewiduje się jednoczesnej pracy ogrzewczej i klimatyzacji.